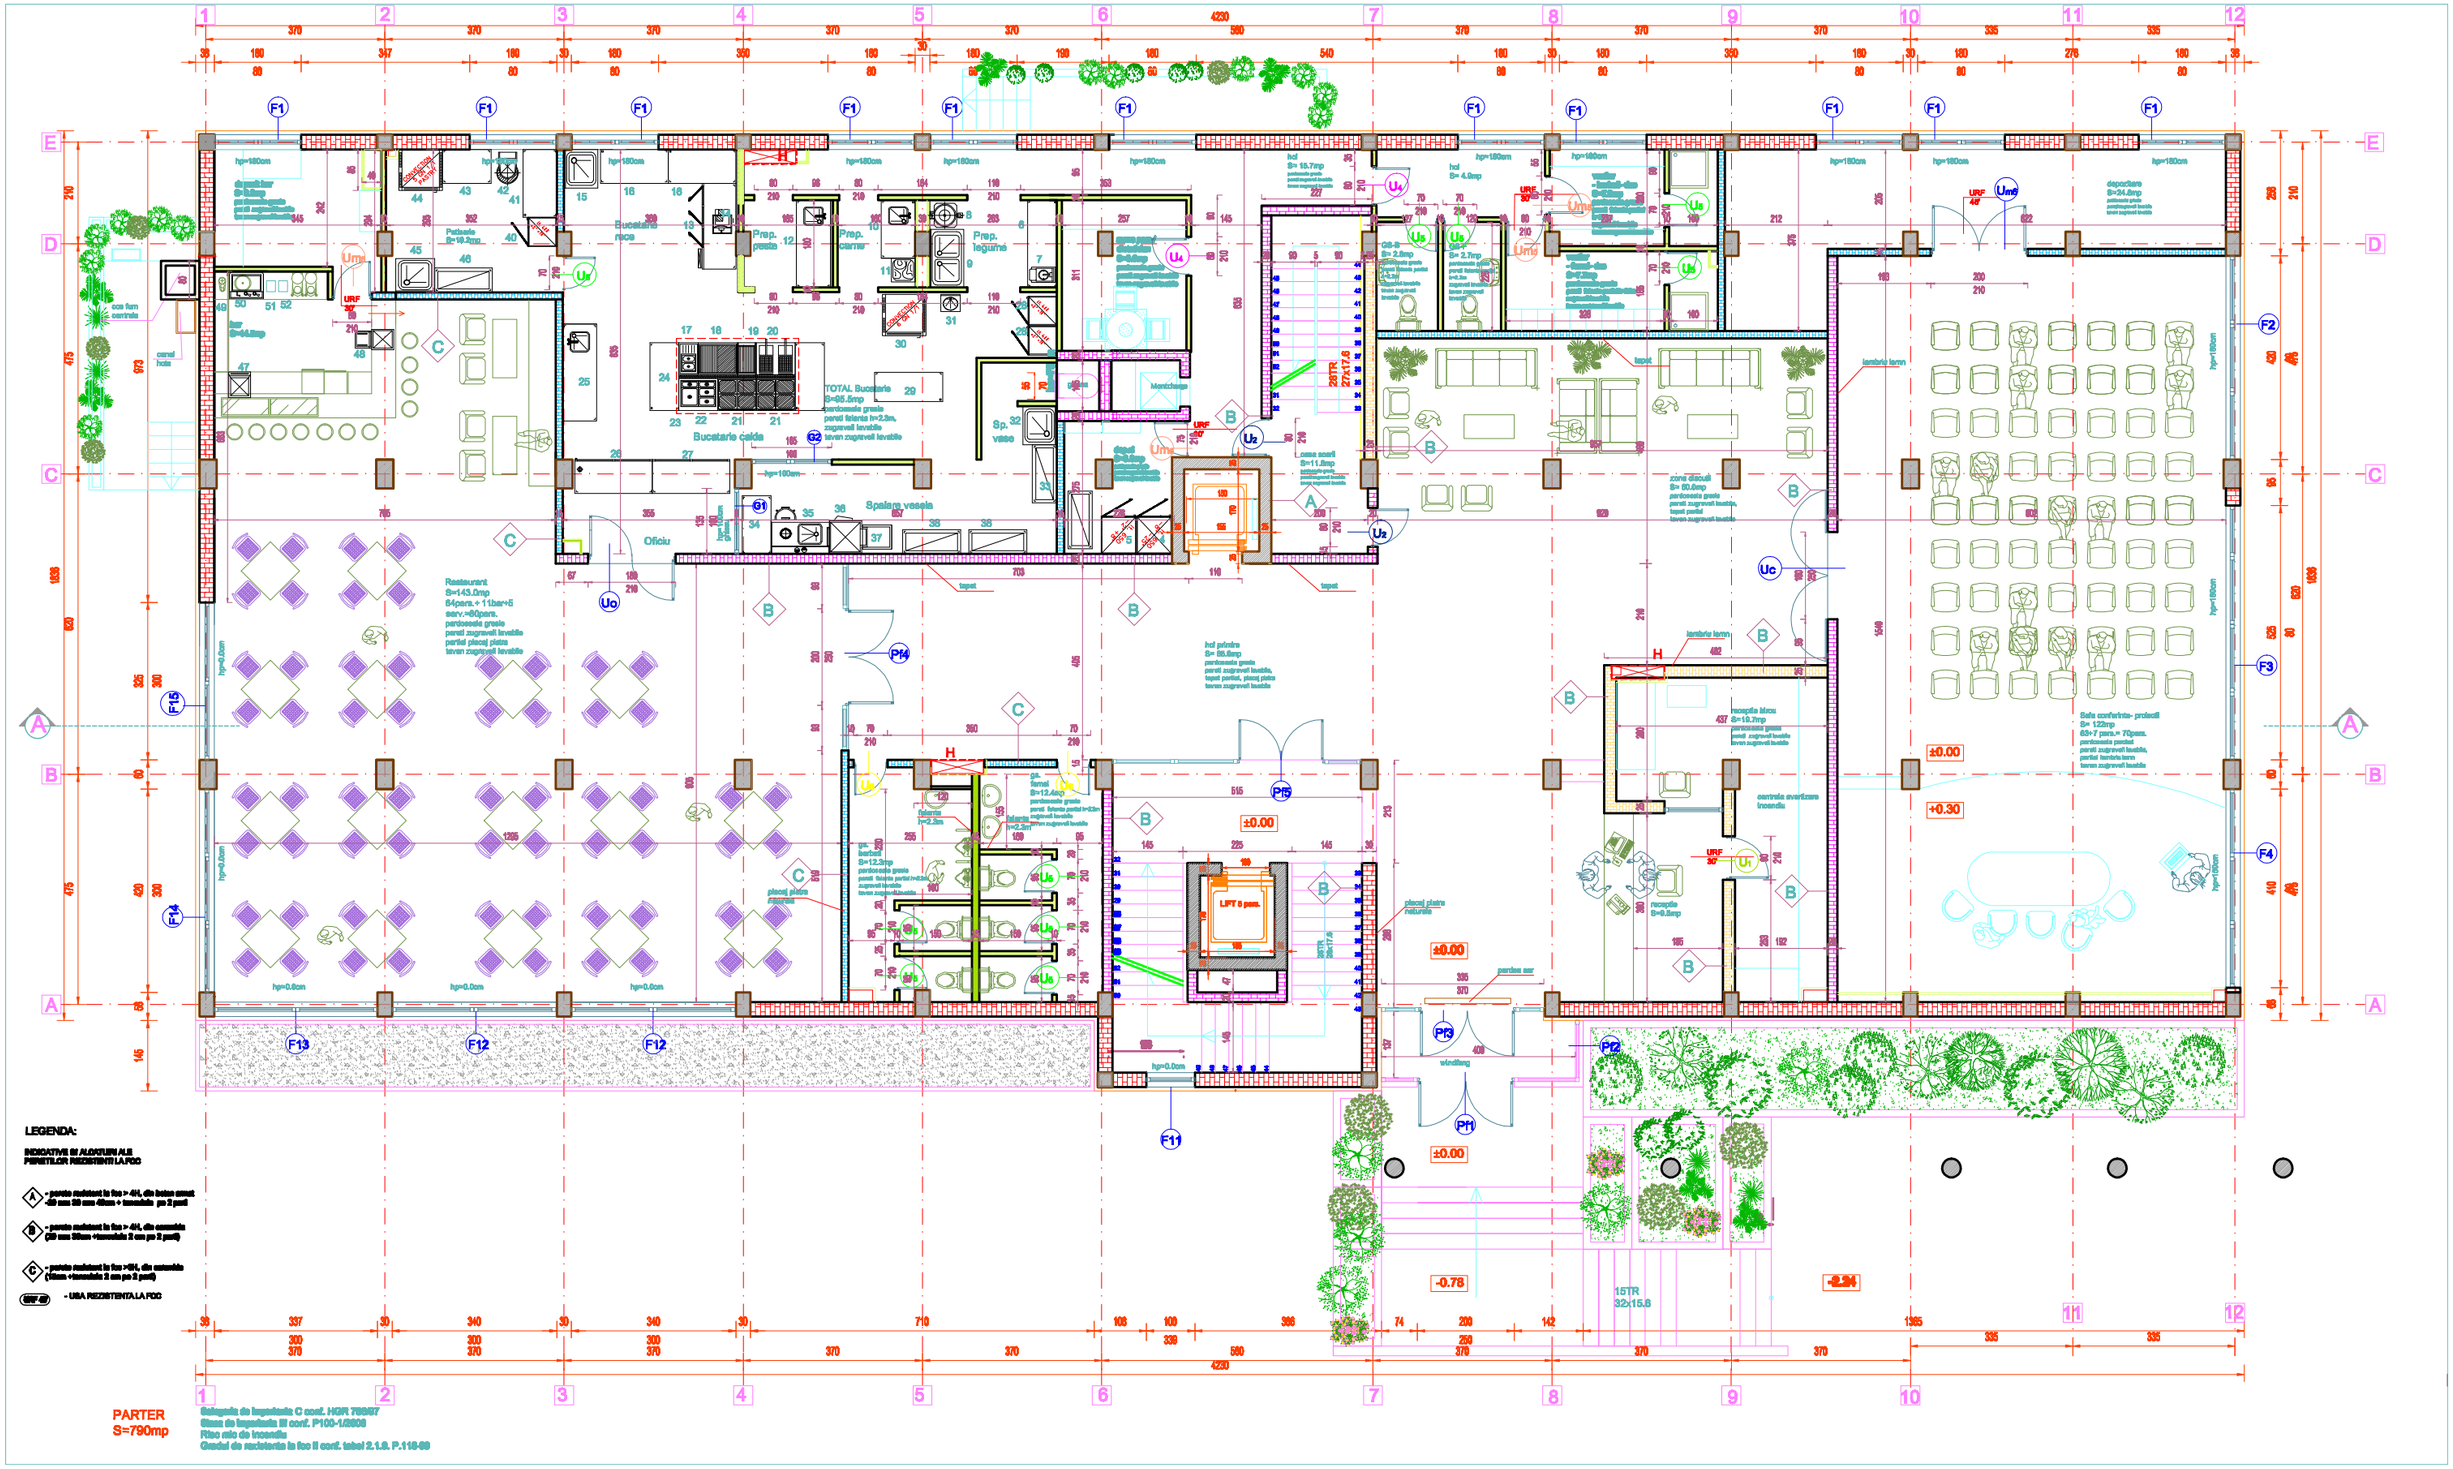

PARTER
S=790mp

Categoria de importanta C conf. HGR 766/97
Clasa de importanta III conf. P100-1/2006
Risc sec de incendiu
Gradul de rezistenta la foc II conf. tabel 2.1.9. P.118-99